



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2018M0974



认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司
产品型号名称	20-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 有衬里消防水带
检 验 类 别	型式试验


国家消防装备质量监督检验中心

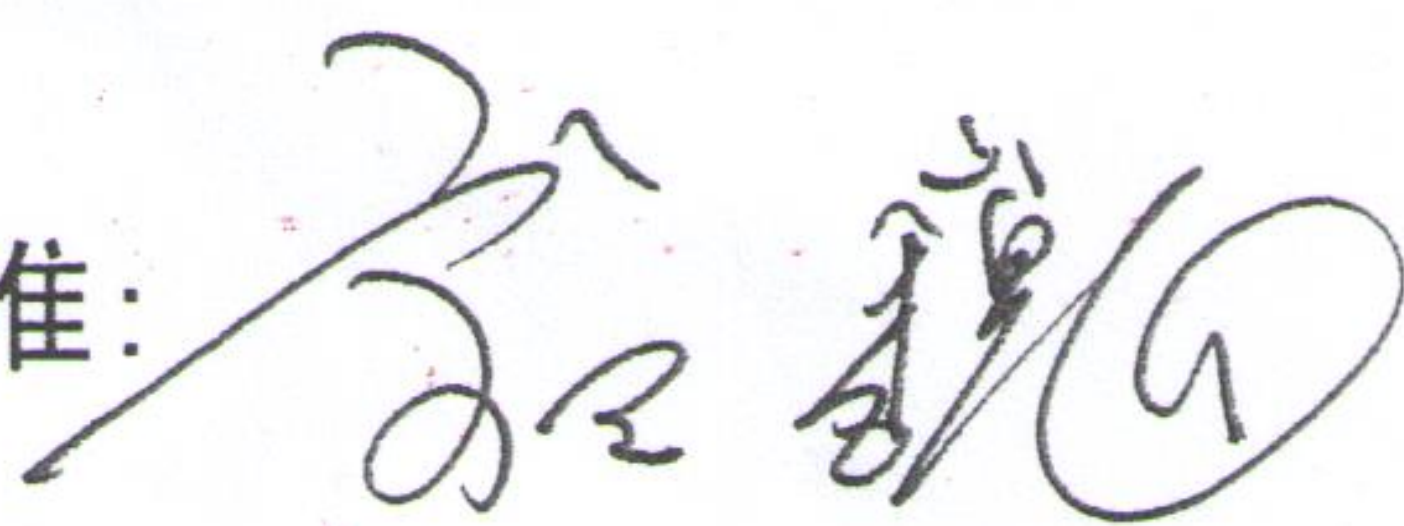



# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

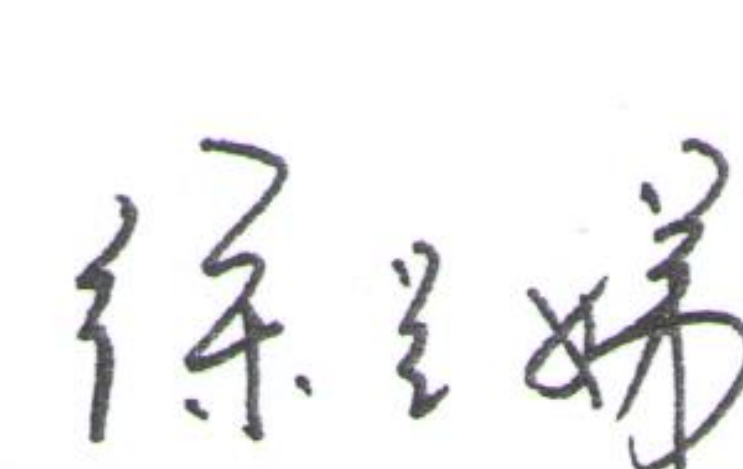
No : Zb2018M0974

共04页 第01页

产品名称	有衬里消防水带	型号	20-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	/
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	水带3根; 衬里胶管2根	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018年04月20日
检验依据	GB 6246-2011 《消防水带》 CNCA-C18-03:2014 《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-07 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》		
检验项目	CCCF-MHSB-07 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》型式试验主型全部检验项目		
检验结论	<p>检验结果: 所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论: 合格。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2018年5月8日</p> </div>		
备注			

批准: 

审核: 

编制: 

消防装备质量监督检验中心  
专用章



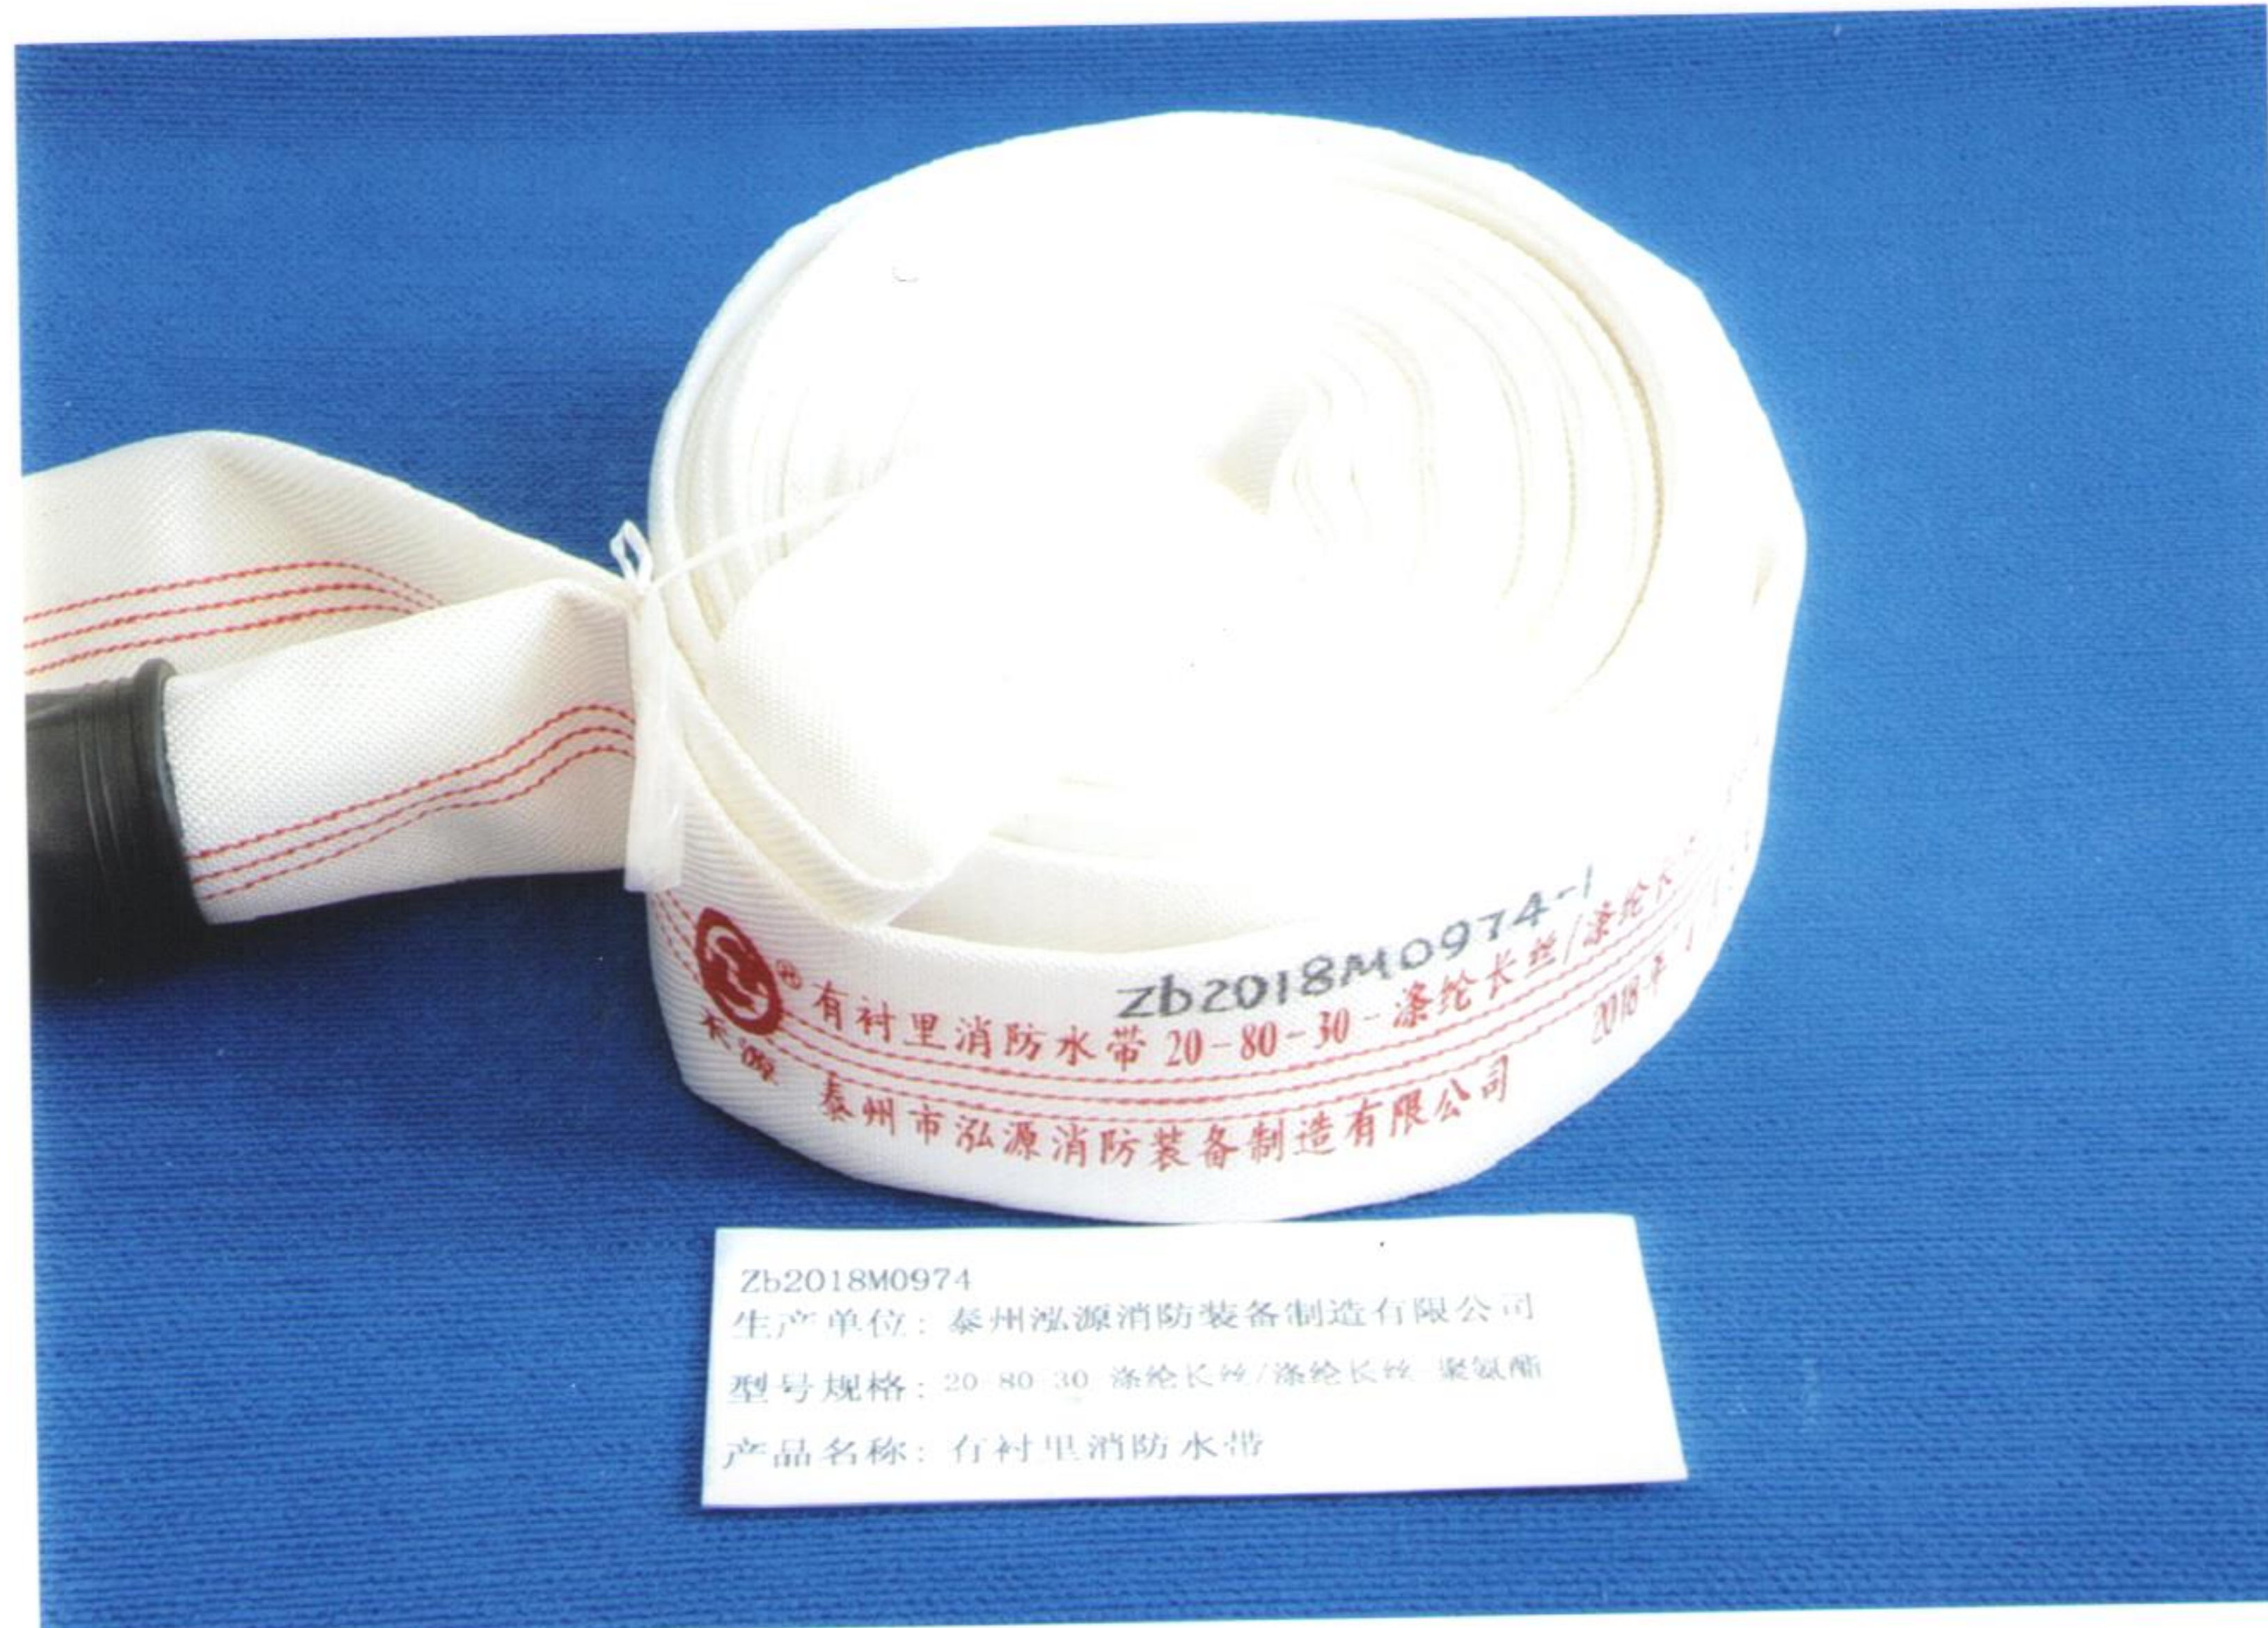
# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2018M0974

共04页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	0523-86134008

产品照片





# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

共04页 第03页

No: Zb2018M0974

## 产品标志内容

- |          |                        |
|----------|------------------------|
| 1. 产品名称: | 有衬里消防水带                |
| 2. 型号规格: | 20-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |
| 3. 制造商:  | 泰州市泓源消防装备制造有限公司        |
| 4. 生产厂:  | 泰州市泓源消防装备制造有限公司        |

## 产品特性描述

### 1. 编织层结构

经线材质、型号、股数: 涤纶长丝、2000D、1股

纬线材质、型号、股数: 涤纶长丝、2000D、5股

2. 编织层编织方法: 斜纹圆织

3. 衬里材质及衬里厚度: 聚氨酯、0.4±0.1mm

4. 外覆材质<适用时>: /

5. 外套结构<适用时>: /

6. 外套编织方法<适用时>: /

## 产品关键原材料描述

### 1. 纬线

名称: 涤纶长丝

型号规格: 2000D

生产厂: 浙江古纤道绿色纤维有限公司

### 2. 聚氨酯衬里

型号规格: ER-88AS

生产厂: 高鼎精密材料股份有限公司

一致性检查结论: 符合



## 检验结果汇总表

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

No: Zb2018M0974

产品型号: 20-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	
1	标志	水带应以非黑色的有色线作带身中心线, 在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨, 清晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。	合格	
2	外观质量	编织层	织物层应编织得均匀, 表面整洁; 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。	合格
		衬里	厚度应均匀, 表面应光滑平整, 无折皱或其它缺陷。	合格
3	内径 (mm)	76.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ 0 \end{matrix}$	合格	
4	长度 (m)	30 $\begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix}$	30.10	
5	单位长度质量 (g/m)	≤600	385	
6	试验压力下状况	在试验压力下, 试样不得有渗漏现象。	合格	
7	爆破压力 (MPa)	≥6.0	6.01	
		无经线断裂现象。	合格	
8	延伸率 (%)	≤8	2.3	
9	膨胀率 (%)	≤8	5.4	
10	扭转方向	不应产生逆时针扭转。	合格	
11	可弯曲性	在0.8MPa的水压下, 当弯曲半径为1000mm时, 试样弯曲部分内侧应无明显折皱。	合格	
12	黏附性	在55℃条件下, 试样承受0.01MPa的压强, 保持168 h 试样间应无粘附现象。	合格	
13	耐低温性能	低温试验后, 试样能立即展开, 无卷曲现象, 并能再次卷紧, 且在设计工作压力下无渗漏。	合格	
14	附着强度 织物层与衬里 (N/25mm)	≥20	56.2	
15	扯断伸长率 (%)	≥280	448.2	
16	扯断强度 (MPa)	≥12	55.6	
17	热空气老化	附着强度 织物层与衬里 (%)	≥75	100.2
		爆破压力 (%)	≥75	97.1
18	耐磨性能	耐磨次数	100	100
		设计工作压力下状况	在设计工作压力下, 不应发生渗漏或破裂。	合格
19	水带与消防接口连接性能	水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。	合格	

国家消防装备质量监督检验中心





# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2018081802000224

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司(H005754)

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇龙溪工业园

产品名称: 有衬里消防水带

认证单元: 20-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

内含: 20-80-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-25: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB6246-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2019年08月01日 有效期至: 2024年07月31日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>